

采购申请

1.23

采购申请部门: 后勤管理部

申请人: 李石生

申请时间: 2024年01月16日


编号: 10895

零件号	名称	规格型号	计量单位	数量	费用来源	用途	备注
	周值班楼区域消防定置管理		个	1.00	公用-安全生产费-安全防护-修理费		
<p>项目基本情况: 应安全生产文明达标要求, 现需对周值班楼区域进行消防定置管理, 主要在摆放灭火器处、消火栓处地面画禁止阻塞线, 制作并张贴灭火器标示牌; 更换生产区储运部区域灭火器标示牌; 楼边通行道路上划消防通道线等。</p>							
项目类型: 工程类		项目性质: -		业务类型: -			
技术要求: 详见《周值班楼区域消防定置管理项目策划单》							
审批意见							
后勤部经理	签字: 同意。		签字: 李建辉		日期: 2024/1/16 12:13:2		
计划经营发展部副经理	签字: 同意, 列安全生产费, 拟询价。		签字: 余炜		日期: 2024/1/16 16:10:1		
计划经营发展部经理	签字: 同意。		签字: 于晓平		日期: 2024/1/16 16:07:4		
后勤部分管领导	签字: 同意。		签字: 宋弘景		日期: 2024/1/16 19:29:1		
计划经营发展部分管领导	签字: 同意。		签字: 宋弘景		日期: 2024/1/16 19:29:2		
总经理	签字: 同意。		签字: 魏建宏		日期: 2024/1/17 8:13:1		

周值班楼区域消防定置管理项目策划单

应安全生产文明达标要求，现需对周值班楼区域进行消防定置管理，主要在摆放灭火器处、消火栓处地面画禁止阻塞线，制作并张贴灭火器标示牌；更换生产区储运部区域灭火器示牌；楼边通行道路上划消防通道线等，具体要求如下：

1. 灭火器标示牌共制作 100 块，规格为 400X300mm，材质为 1mm 铝板 3m 工程级反光膜，红底白字，内有编号及灭火器类型、责任部门等，用 520 胶水沾帖在每一处灭火器箱旁的墙面上。

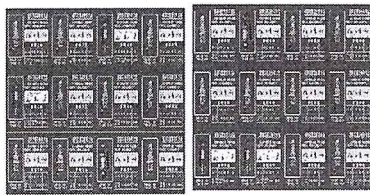

图示一

2. 制作反光防水贴纸 300 个，规格为 20X70mm 上面打印“储运部”字样，在储运部区域灭火器原标示牌上责任部门为“发电部”用贴纸盖住。

3. 画灭火器箱、消火栓禁止阻塞线 180 个，其中灭火器箱阻塞线规格为 400X600mm，90 个；消火栓阻塞线规格为 600X600mm，90 个。禁止阻塞线为等宽的黄色和黑色相间的条纹，色条的宽为 100mm，倾斜约 45°，油漆为普通漆。




图示二

4. 在#1 栋周值楼、#2 栋周值楼、#3 栋周值楼、办公楼、物资仓

库周围道路划消防通道线。消防车通道沿途每隔 20 米距离在路面中央施划黄色方框线，在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样，大方框为 4x5m 此种方框画 10 个；在消防车通道出入口路面，按照消防车通道净宽施划禁停标线，标线为黄色网状实线，外边框线宽 20 厘米，内部网格线宽 10 厘米，内部网格线与外边框夹角 45 度，线条距 50cm, 标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样，大方框为 6x8m, 数量为 8 个。油漆为热熔漆。

消防车通道标识示例

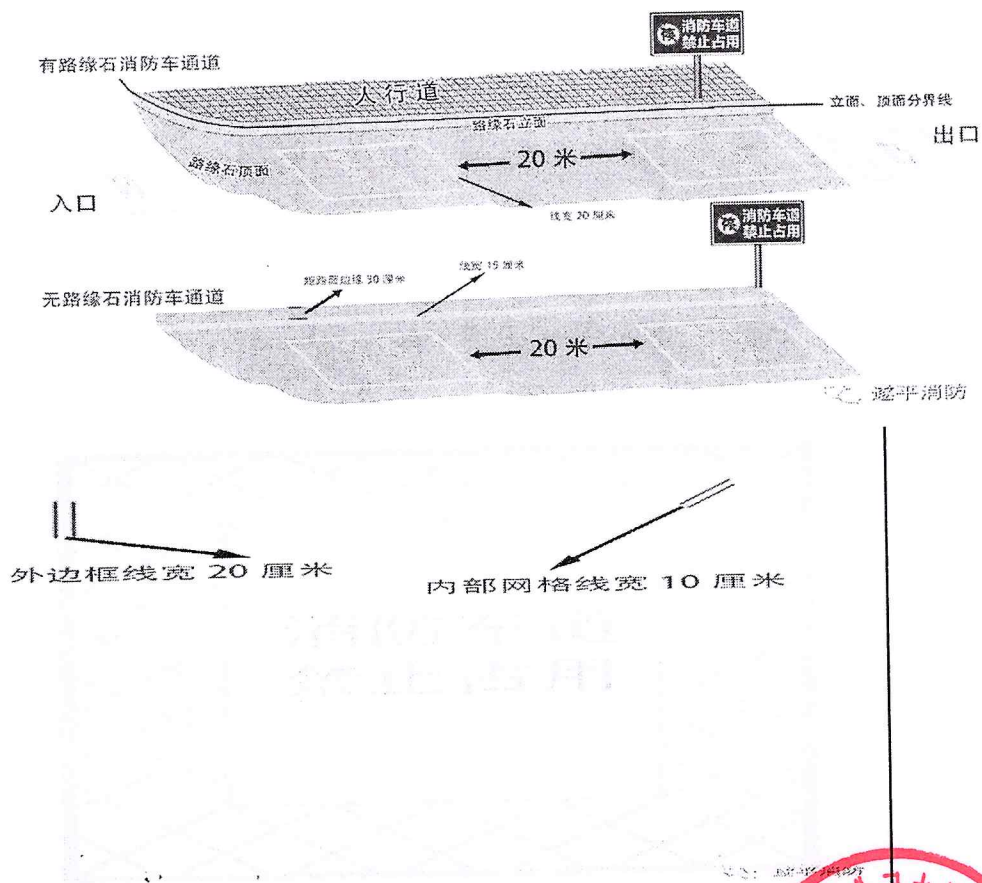

图示三

5. 此项工作计划于 2024 年 2 月 28 日前完工。

