软件名称及版本	文件名	文件路径

底座顶视图 M1：10

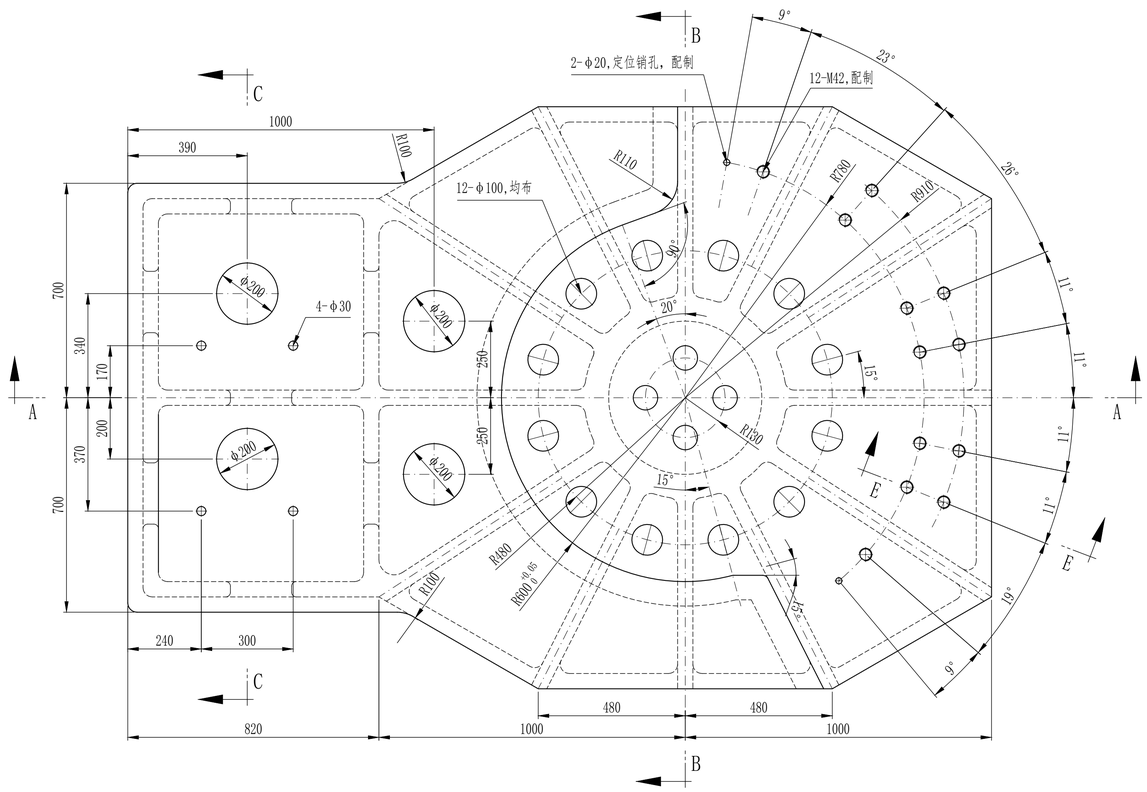

A-A M1:10

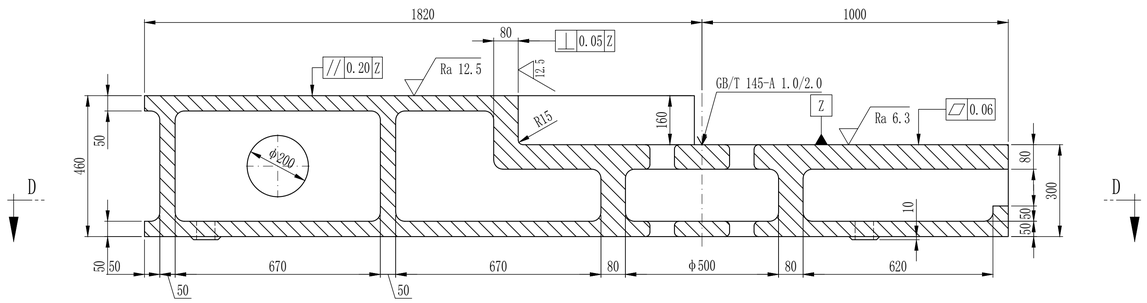

B-B M1:10

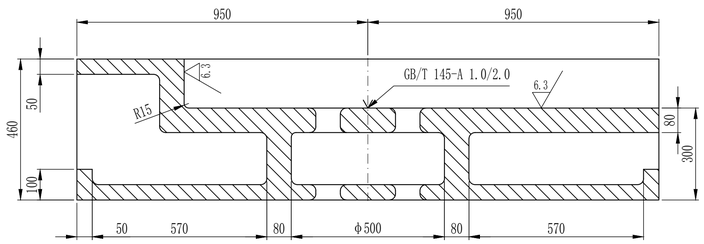

D-D M1:10

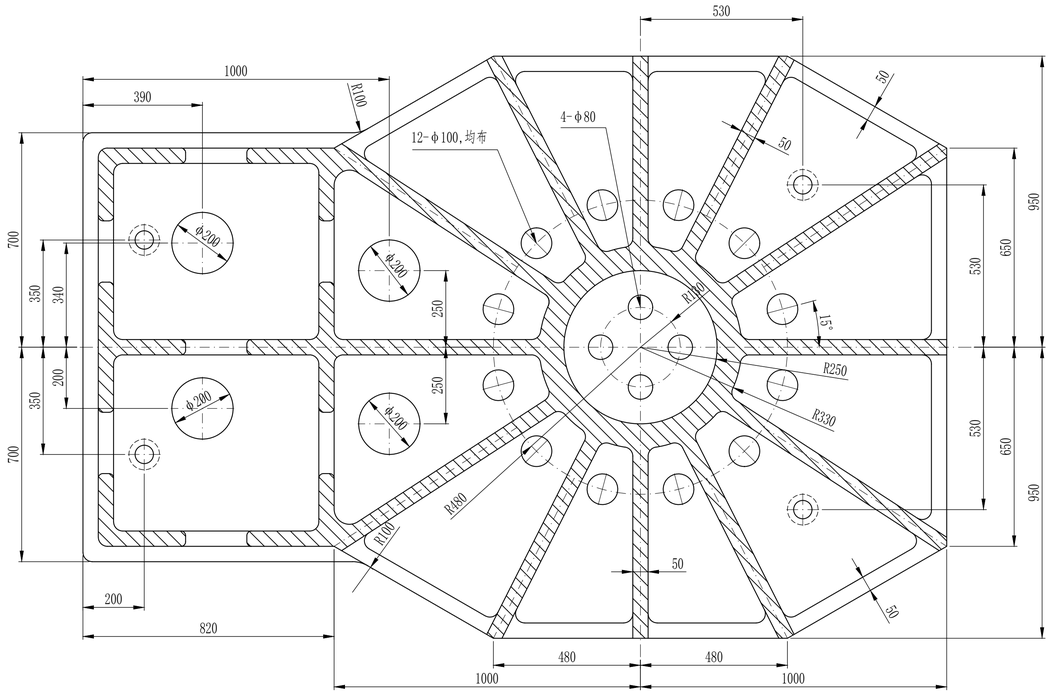

C-C M1:10

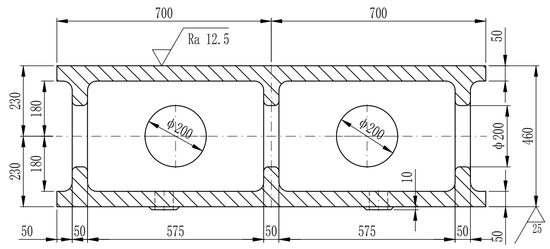

E-E M1:4



说明：

1、图中尺寸以毫米计；
2、铸件材质ZG35CrMo,化学成分和力学性能要求应符合规范JB/T 6402相关规定；
3、本铸件必须进行超声探伤，并按规范GB/T 7233.1质量等级1级标准验收；
4、未注铸造圆角半径R20mm；
5、定位销孔由工艺确定。

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
POWERCHINA ZHONGNAN ENGINEERING CORPORATION LIMITED

核准			江西赣抚尾间综合整治工程	施工详图	设计	
核定				金属结构	部分	
审查		2022.09.30	主支枢纽船闸上闸首人字工作闸门二期埋件底座			
校核		2022.09.30				
设计		2022.09.30				
发证单位	住房和城乡建设部		比例	按图示	日期	2022年6月
设计证号	综合甲级A143000032		图号	GJWL-SGT-主支-金结-CZ-07-03.03		